



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวร.ต. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ศษค

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ
จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มีบันทึกข้อความที่ ขพ ๐๐๓๔(๒)/๕๘๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวร.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ ร่วมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๑๒๕๓๔๑ [ศ๓-๗(๑)-๑/๓๔ขพ] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และ บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๓๒๕๕๓๕ [๓-๗(๑)-๓/๕๓ขพ] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐ หมู่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นั้น

ศวร.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน (ปล่องหลัก) จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ ๐.๙๕ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๒.๐๐ MW)

๒. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ ๑.๐๗ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๒.๐๐ MW) แบบสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... ๓-๐๐๐๖๐/๓๕๖๘
วันที่รับหนังสือ..... ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๑๓ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.ชุมพร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐๗๗๙๗ ๙๓๒๐ ต่อ ๗๕๑๐๓

ที่ พพ.๐๐๓๔(๒)/๕๗๐ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ

จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สพอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สอจ.ชุมพร ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่อง ระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ หนีบน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๑๒๕๓๔๑ (๓๓-๗(๑)-๑/๓๔๗พ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มมอย จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๓๒๕๕๓๕ (๓-๗(๑)-๓/๕๓๗พ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

gas - ๖๖

(นายคณิต กายสอน)

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ ฝักกาน
(ชัยพฤติน พันทาแด)
นักวิทยาศาสตร์

คุณกรณิษฐ์/คุณ อริวัฒน์
เพื่อลงพื้นที่ต่อไป

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 18 มี.ย. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า (นาย อธิวัฒน์ นนทรสาร) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย (นาย อ.อ. ชัยพฤกษ์ ปันภาแด) นักภาคนา นายอ่องนรินทร์ จิตดี นายกฤตพันธ์ นามเสนา

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย อธิวัฒน์ นนทรสาร ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชุมพร ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท รัตนภัณฑ์ปาล์มออย จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (กธ-7(1)-1/34 ชม) ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลผลิตกักเก็บ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 29 ถนน เพชรเกษม ตำบล ทวีปอินทร์ อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ Gas TSP in main boiler stack (cm)
เมื่อวันที่ 18 มี.ย. 68 เวลา 8.36 - 12.00 น

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นางสาวกตา ทัศนพิภพ ตำแหน่ง ทัศนพิภพ
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ Gas TSP in main Boiler stack (cm)
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ Boiler (vst) (ดีเซลระบบปิด) เพื่อกำหนดตรวจวัด
ไอระเหยไฮโดรคาร์บอน 0.95 มห (ค่าเฉลี่ยรวม 2.01 มห)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ผู้ตรวจวัด โรงงาน เครือ SGR
ตรวจวัดและวัดค่าใหม่ ชีวภาพ
สามารถควบคุมและวัดค่าใหม่ใหม่
ไปทาง บริษัท อธิวัฒน์

ว่าที่ร้อยตรี (ชัยพฤกษ์ ปันภาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ นางสาวกตา ทัศนพิภพ ผู้นำตรวจ
(นางสาวกตา ทัศนพิภพ)
ตำแหน่ง ทัศนพิภพ ผศ.

ลงชื่อ (นาย อธิวัฒน์ นนทรสาร) ผู้ตรวจวัด
(นาย อธิวัฒน์ นนทรสาร)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ (นาย อธิวัฒน์ นนทรสาร) ผู้ร่วมตรวจวัด
(นาย อธิวัฒน์ นนทรสาร)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 00860000125341 [ศ3- 7(1)-1/34ขพ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1049 TSIC 10491	29 ม.3 ถ.เพชรเกษม ด.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร. 077-599032- 3 	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 2044 ซ.อาคารชวชนันท์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ด.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 3144101	หีบน้ำมันปาล์ม เครื่องจักร 37,802.00 HP เงินทุน 113,700,000 บาท คนงาน 108 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **18 กรกฎาคม 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... ๒-๐๐๐๒๑/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๒.๙ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๑๕ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.ชุมพร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐๗๗๙๗ ๙๓๒๐ ต่อ ๗๕๑๐๓

ที่ พพ.๐๐๓๔(๒)/๕๗๐ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ

จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สอจ.ชุมพร ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่อง ระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ หนีบน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๑๒๕๓๔๑ (๓๓-๗(๑)-๑/๓๔๗พ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มมอย จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๓๒๕๕๓๕ (๓-๗(๑)-๓/๕๓๗พ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

NOx / SO₂

(นายคณิต ภายสอน)

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ พันกาแดง
(ชัยพฤติน พันธ์กาแดง)
นักวิทยาศาสตร์

ทนายทนาย/คุณอริวัฒน์
เพื่อขอใบรับรอง

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง จิตกร



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด 10860000325535 [3-7(1)-3/53ขพ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1049 TSIC 10491	290 ม.7 ถ.- ด.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โทร. 077-559309 	บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด 290 ม.7 ด.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โทร. 077-559309	สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ เครื่องจักร 16,415.50 HP เงินทุน 619,947,600 บาท คนงาน 60 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **18 กรกฎาคม 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาเห
(ชัยพุดดิน พันกาเห)
นักวิทยาศาสตร์

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	10860000325535 [3-7(1)-3/53ชพ]
ที่อยู่	เลขที่ 290 หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก.0310/7641.อก.0310/2481
 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567, 15 มีนาคม 2567
 เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ, การขอความเห็นชอบไม่
 ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษสำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์

☐	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อง..... ในรายการ.....
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน ในรายการ..... ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)
☒	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน ในรายการ..... ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่องระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่องระบาย ปล่อง..... -

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
 ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	165

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่า 83. % ของค่ามาตรฐาน
 (ค่ามาตรฐาน 200 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	15

สรุปผลการตรวจวัด

- พบเอกสารการวิเคราะห์หึ่งค์ประกอบซัลเฟอร์ 0.0386 % โดยน้ำหนัก
(กำหนดไม่เกิน <0.05 % โดยน้ำหนัก)

Analyzed byAsia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center....

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาเด
(ชัยพุดติน พันกาเด)
นักวิทยาศาสตร์
25 ก.ค. 2568

ใบรายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 1

เลขที่ใบรายงานผล : 23-109837/1

เลขที่ใบขอบริการ : 23-40305


รายงานผลฉบับแก้ไขทดแทนของใบรายงานผล เลขที่ 23-109837

ชื่อลูกค้า : บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มมอยส์ จำกัด
ที่อยู่ : 290 หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
รหัสตัวอย่าง : 23-40305-001
ชื่อตัวอย่าง : ใบปาล์ม
รายละเอียดตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุถุงพลาสติก
วันที่รับตัวอย่าง : 18/09/2023


วันที่ทดสอบ : 18/09/2023

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	LOQ	Guideline Limit
Sulfur *	EN15621:2012 (Effective Date:16-08-2017)	386	mg/kg	0.0072	0.10	< 500

Remarks : 1. LOD = Limit of Detection
2. LOQ = Limit of Quantitation
3. * = Marked Test(s) is/are not accredited
4. Guideline Limit : according to Client's Standard
5. รายงานผลฉบับแก้ไข: แก้ไขผลรายการทดสอบ Sulfur



(นางสาวนภาพรณ ตุ่มสังข์ทอง)
ลงนามแทนผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วันที่ออกใบรายงานผล : 02/12/2023



(นางสาวรัชรินทร์ กาญจนรัตน์)
ลงนามแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ
วันที่ออกใบรายงานผล : 02/12/2023

- End of Report -

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 00860000125341 [ศ3-7(1)-1/34ขพ]

ประกอบกิจการ หีบน้ำมันปาล์ม

สถานที่ตั้ง 29 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร 86140

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 มิถุนายน 2568 ถึง 7 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 10.6947125 E 99.2023477)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680620-00071


บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 00860000125341 [ศ3-7(1)-1/34ขพ]

ประกอบกิจการ หีบน้ำมันปาล์ม

สถานที่ตั้ง 29 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร 86140

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 มิถุนายน 2568 ถึง 7 กรกฎาคม 2568

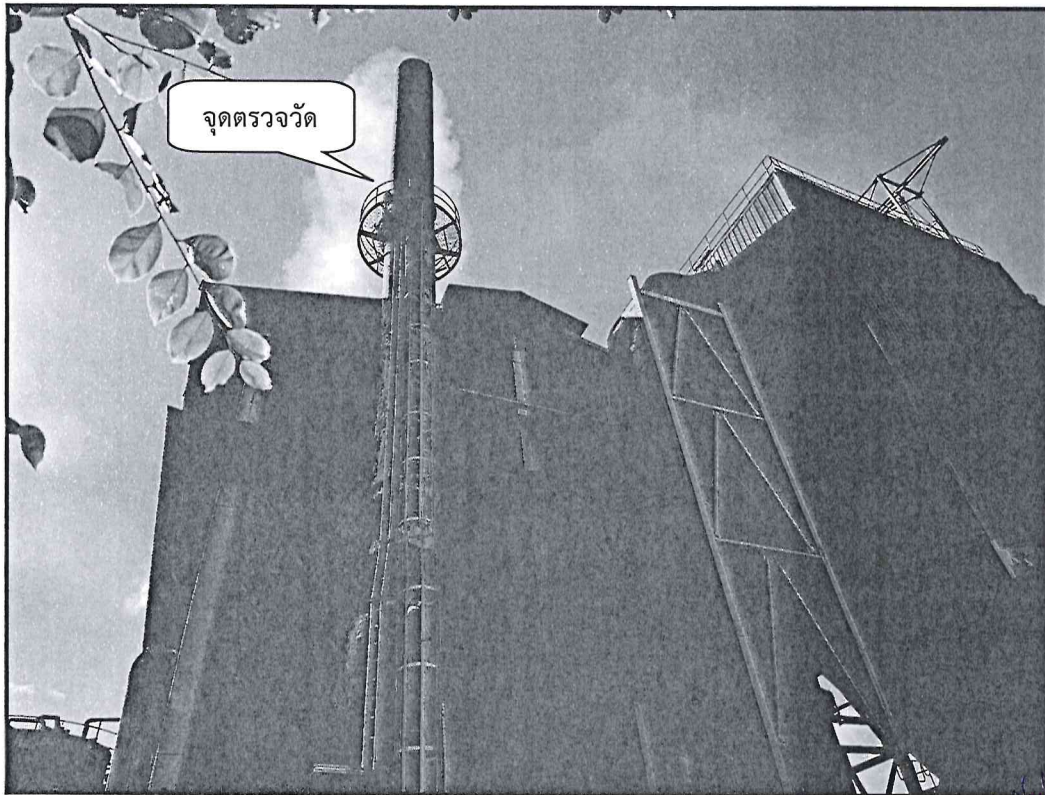

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 10.6947125 E 99.2023477)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680620-00071