



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต.โทร.๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๓๕๖

วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบันทึกข้อความที่ สฎ ๐๐๓๔(๒)/๓๑๔๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศร่วมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ (๑) บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (๑๙๙๓) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๔๐๑๐๐๑๒๕๓๘๓ [ศก-๗(๑)-๑/๓๘๘๗] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๕ หมู่ ๔ ถนนเอเชีย ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (๒) บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๑๐๐๑๒๕๔๐๗ [๓-๗(๑)-๑/๔๐๘๗] ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ หมู่ ๔ ถนนพระแสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำหมายเลข ๒ ขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการบริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๒.๕ เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตสูงสุด ๕.๐ เมกะวัตต์) โดยแนบบแบบสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๒. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๔๐ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการบริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (๑๙๙๓) จำกัด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๐.๙ เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตสูงสุด ๒.๐ เมกะวัตต์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	10840100125407 [3-7(1)-1/40สฎ]
ที่อยู่	เลขที่ 81 หมู่ 4 ถนนพระแสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก.0310/5217		
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567		
เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ		
☐	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อย.....- ในรายการ.....-
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อย.....ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำหมายเลข 2 ขนาด 35 ตัน ในรายการ.....ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)
☐	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อย.....- ในรายการ.....-
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่อยระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่อยระบาย ปล่อย.....- ในรายการ.....-

OW
(นายอิวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)

ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำหมายเลข 2 ขนาด 35 ตัน

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)	147
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)	153

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)..... มีค่า245 %..... ของค่ามาตรฐาน
(ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)..... มีค่า76.5 %..... ของค่ามาตรฐาน
(ค่ามาตรฐาน 200 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

OW
(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... ๒-๐๐๐๕๙/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ..... ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๗ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ กลุ่มโรงงานฯ สอจ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๕
ที่ สฎ.๐๐๓๔(๒)/ ๒๕๕๐ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โรง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (๑๙๙๓) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่
๐๐๘๕๐๑๐๐๒๕๓๘๓ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ศท-๗(๑)-๑/๓๘๘๓) ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์ม
ดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซ
ชีวภาพ ขนาด ๒.๘๓ เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด ๓.๑๒ เมกะวัตต์ รวมเป็น ๕.๙๕
เมกะวัตต์ เพื่อใช้และจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔/๕ หมู่ที่ ๔ ถนนเอเชีย ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๕๐๑๐๐๑๒๕๕๐๗
(ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ๓-๗(๑)-๑/๔๐๘๓) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ ๔๕ ตัน/ชั่วโมง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ๒.๕ เมกะวัตต์ ขยายโรงงานโดยเพิ่มผลิตพลังงานไฟฟ้า ๕ เมกะวัตต์ รวมเป็น ๗.๕ เมกะวัตต์
ใช้ภายในโรงงานและจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๔ ถนนพระแสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑
ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้
โดยได้มอบหมายให้นายรชาน อาสะอีดี ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๗๙๗๑ ๒๕๐๓
และนายเทอด อักษรทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลข ๐๙๘ ๘๒๗ ๔๘๕๕ เป็นผู้ประสานงาน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุณอริวัฒน์
เพื่อดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี ฝันทน
(ชัยพฤติน พันทน)
นักวิทยาศาสตร์

(นายวัชรินทร์ ไซยานพงศ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๓ ก.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย พ.ศ. ชัยพฤกษ์ พันกาแด นายรุ่งโรจน์ จิตต์ นายกฤติพันธ์ นายเสนาะ

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย รุ่งโรจน์ / นาง กัญญา ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ / อุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท เอส.พี.โอ. อโกรอินดัสทรี จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (3-7(1)-1/40 สฎ) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 81 ถนน ตำบล วิเศษ อำเภอ พระแสง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas ในปฏิกิริยาเผาไหม้
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ในการเข้ามายุ่งในโรงงานครั้งนี้ มี พงษ์ศักดิ์ งามบุญกิจ ตำแหน่ง จป. วิเคราะห์
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas ในปฏิกิริยาเผาไหม้
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ โรงงานนำไฟฟ้าไปใช้ 2.5 MW
(ค่าการเผาลง 5.0 MW) → ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง process สกัดน้ำมันปาล์ม

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รวบรวบ

• ยกเว้น SO_2 and NO_x
(เกณฑ์ $< 10\%$ std)

Fuel: wood (Palm fiber)

Treatment: ESP

Boiler: 35 + 60 nli

ว่าที่ร้อยตรี ชัยพฤกษ์ พันกาแด
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ อธิวัฒน์ นยสวัสดิ์ ผู้นำตรวจ
(นางสาวกัญญา งามบุญกิจ)
ตำแหน่ง จป. วิเคราะห์

ลงชื่อ อธิวัฒน์ นยสวัสดิ์ ผู้ตรวจวัด
(นายอรรถวิทย์ นยสวัสดิ์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ อธิวัฒน์ นยสวัสดิ์ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายอรรถวิทย์ นยสวัสดิ์)
ตำแหน่ง 360 กรองอากาศ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท เอส.พี.โอ.อะโก รอินดัสตริส จำกัด 10840100125407 [3- 7(1)-1/40สฎ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1049 TSIC 10491	81 ม.4 ถ.พระแสง-ทุ่งใหญ่ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทร. 077-913100-49 	บริษัท เอส.พี.โอ.อะโก รอินดัสตริส จำกัด 81/1 ม.4 ถ.พระแสง-ทุ่งใหญ่ ต.อัมปวัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทร. 077-913100-148	สกัดน้ำมันปาล์มดิบ 45 ตัน/ชั่วโมง ผลิตพลังงานไฟฟ้า 2.5 เมกะวัตต์ ขยายโรงงานโดยเพิ่มผลิต พลังงานไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ รวมเป็น 7.5 เมกะวัตต์ ใช้จ่ายในโรงงานและ จำหน่าย เครื่องจักร 46,012.92 HP เงินทุน 114,000,000 บาท คนงาน 6 คน

- หมายเหตุ 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ... ๒-๐๐๐๔๙/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ... ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๕๒ น.
ผู้รับหนังสือ...

ส่วนราชการ กลุ่มโรงงานฯ สอจ. สุราษฎร์ธานี โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๓ โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๕
ที่ สอจ. ๐๐๓๔(๒)/ ๒๕๕๐ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตธ.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โรง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (๑๙๙๓) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่
๐๐๘๕๐๑๐๑๒๕๓๘๓ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ศก-๗(๑)-๑/๓๘๘๖) ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์ม
ดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซ
ชีวภาพ ขนาด ๒.๘๓ เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด ๓.๑๒ เมกะวัตต์ รวมเป็น ๕.๙๕
เมกะวัตต์ เพื่อใช้และจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔/๕ หมู่ที่ ๔ ถนนเอเชีย ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๕๐๑๐๑๒๕๔๐๗
(ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ศก-๗(๑)-๑/๔๐๘๖) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ ๔๕ ตัน/ชั่วโมง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ๒.๕ เมกะวัตต์ ขยายโรงงานโดยเพิ่มผลิตพลังงานไฟฟ้า ๕ เมกะวัตต์ รวมเป็น ๗.๕ เมกะวัตต์
ใช้ภายในโรงงานและจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๔ ถนนพระแสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑
ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้
โดยได้มอบหมายให้นายรชาน อาสะอีดี ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๗๙๗๑ ๒๕๐๓
และนายเทอด อักษรทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลข ๐๙๘ ๘๒๗ ๔๘๕๙ เป็นผู้ประสานงาน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุณอริวัฒน์
เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรี พันเอก
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

(นายรัชรินทร์ ไชยานุพงศ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๓ ก.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอัครวัฒน์ ชาญธรรม ตำแหน่ง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
พร้อมด้วย อ.ก. รัชต์ วัฒนอดิน อิมกาด / นายอัครวัฒน์ รัตน์ / นายอัครวัฒน์ วัฒนธรรม
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นาย รัชต์ วัฒนอดิน ตำแหน่ง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน ชล. ที่ชลประทานรวม มีพื้นที่
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๗๖-๗(๑)-๑/๒๕๕๑ ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ๑
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔/๕ ถนน ๖๖/๕ ตำบล ท่าเสา อำเภอ นนทบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack 40 +/hr
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เวลา 9.30 - 12.30 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นายอัครวัฒน์ ชาญธรรม ตำแหน่ง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack 40 +/hr
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack 40 +/hr โรงงานมีการ
ผลิตไฟฟ้าได้ 0.92 MW (max 2.0 MW)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ระบบปิด (closed system)

ว่าที่ร้อยตรี อ.ก. วัฒนอดิน
(ชัยพฤติน พันทนาเด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ นาย อัครวัฒน์ ชาญธรรม ผู้ตรวจ
(นาย อัครวัฒน์ ชาญธรรม)
ตำแหน่ง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ลงชื่อ อ.ก. วัฒนอดิน ผู้ตรวจวัด
(นาย อัครวัฒน์ ชาญธรรม)
ตำแหน่ง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
()
ตำแหน่ง _____



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด 00840100125383 [ศ3- 7(1)-1/38สฎ] ประเภทโรงงาน 7(1),88,89 ISIC 1049 TSIC 10491	24/5 ม.4 ถ.เอเชีย ด.ท่า สะท้อน อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร. 077-951500 	บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด 331 ถ.ธราธิบดี ด.ท่าข้าม อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร. 077-2000654-8	ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดใน ปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง ผลิต ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียผลิตกระแส ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ขนาด 2.83 เมกะวัตต์ และผลิต ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 3.12 เมกะวัตต์ รวมเป็น 5.95 เมกะ วัตต์ เพื่อใช้และจำหน่าย เครื่องจักร 35,482.77 HP เงินทุน 141,975,000 บาท คนงาน 4 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ พันทอง
(ชัยพฤตินันท์ พันธกานต์)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 00840100125383 [ศ3-7(1)-1/38สฎ]

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ขนาด 2.83 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 3.12 เมกะวัตต์ รวมเป็น 5.95 เมกะวัตต์ เพื่อใช้และจำหน่าย

สถานที่ตั้ง 24/5 หมู่ 4 ถนน เอเชีย ตำบล ท่าสะท้อน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 4 กรกฎาคม 2568

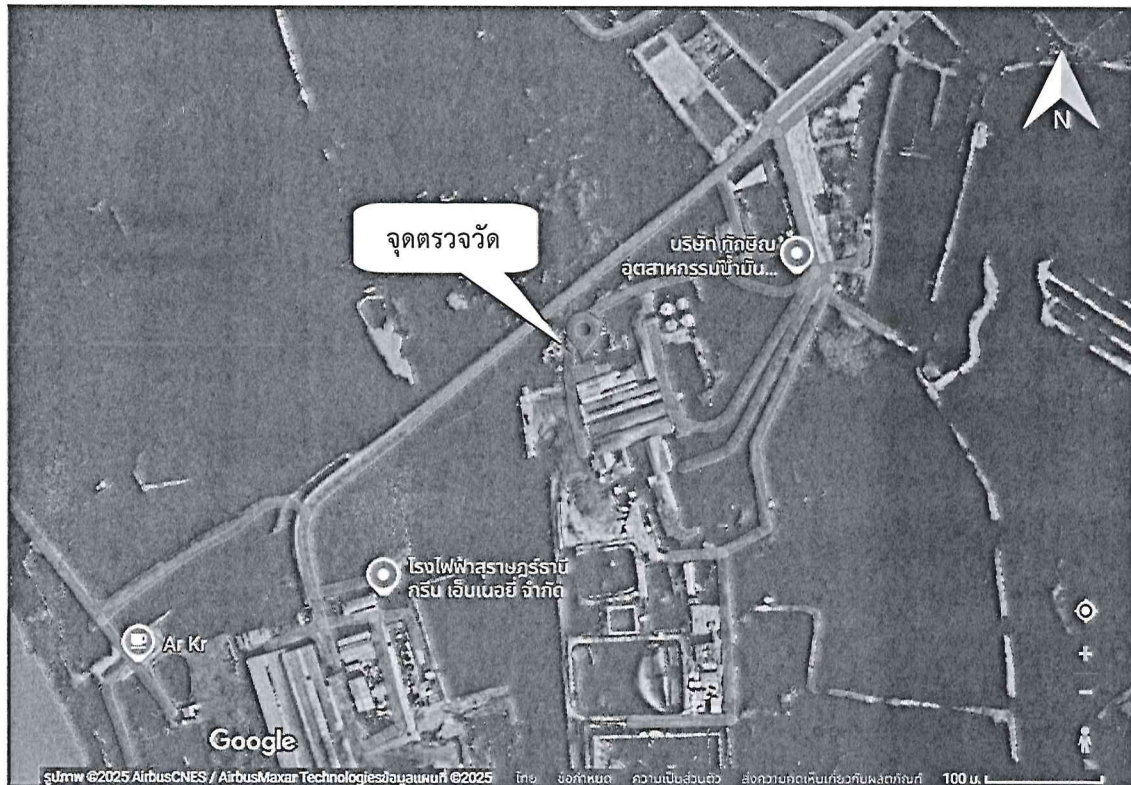

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 40 ตัน (GPS : N 8.962046 E 99.224450)


รหัสตัวอย่าง : 22-25680707-00081

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 00840100125383 [ศ3-7(1)-1/38สฎ]

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ขนาด 2.83 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 3.12 เมกะวัตต์ รวมเป็น 5.95 เมกะวัตต์ เพื่อใช้และจำหน่าย

สถานที่ตั้ง 24/5 หมู่ 4 ถนน เอเชีย ตำบล ท่าสะท้อน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130
ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 4 กรกฎาคม 2568

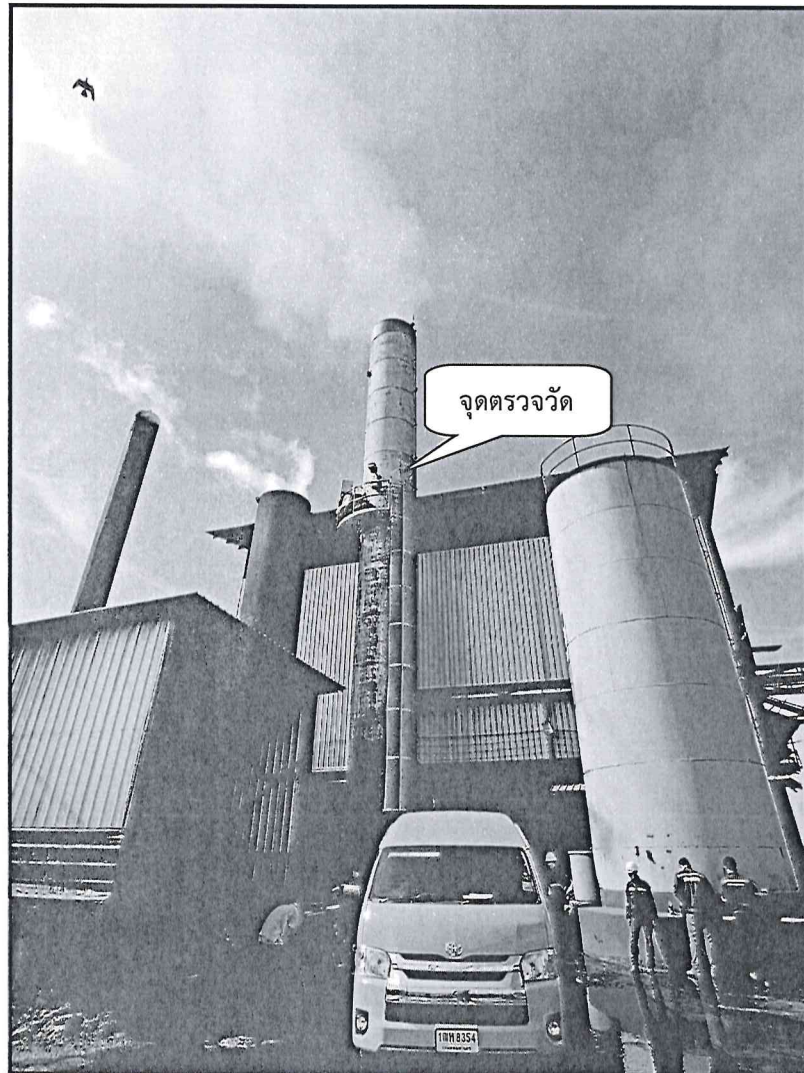

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 40 ตัน (GPS : N 8.962046 E 99.224450)
รหัสตัวอย่าง : 22-25680707-00081

กมล